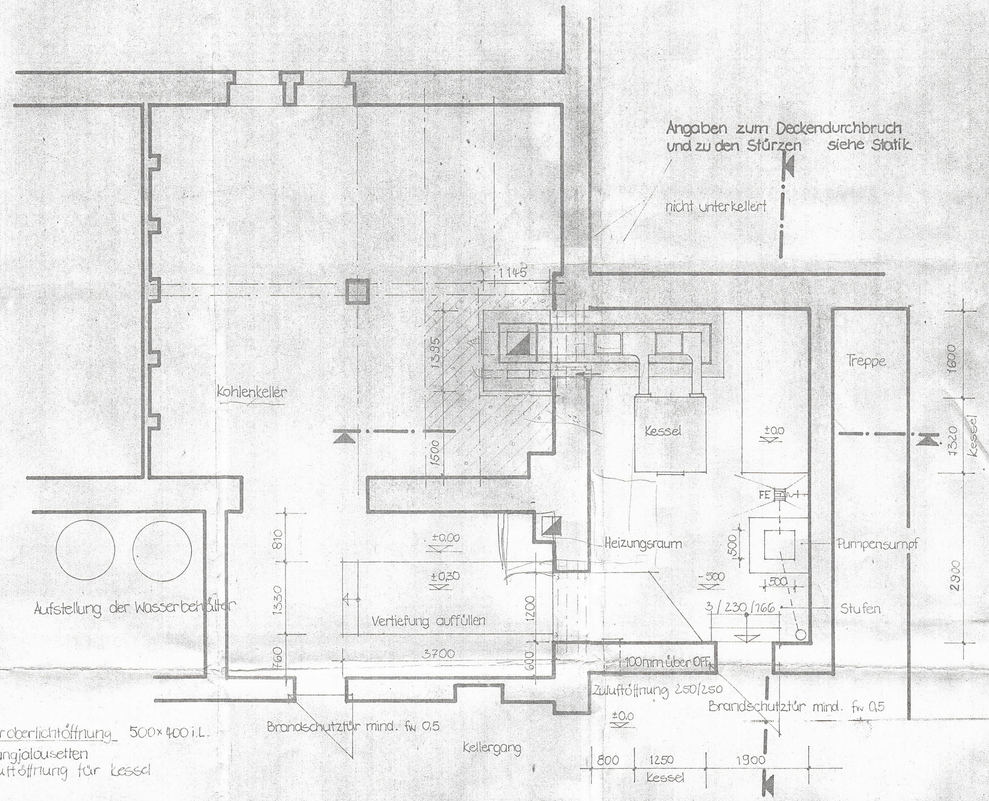

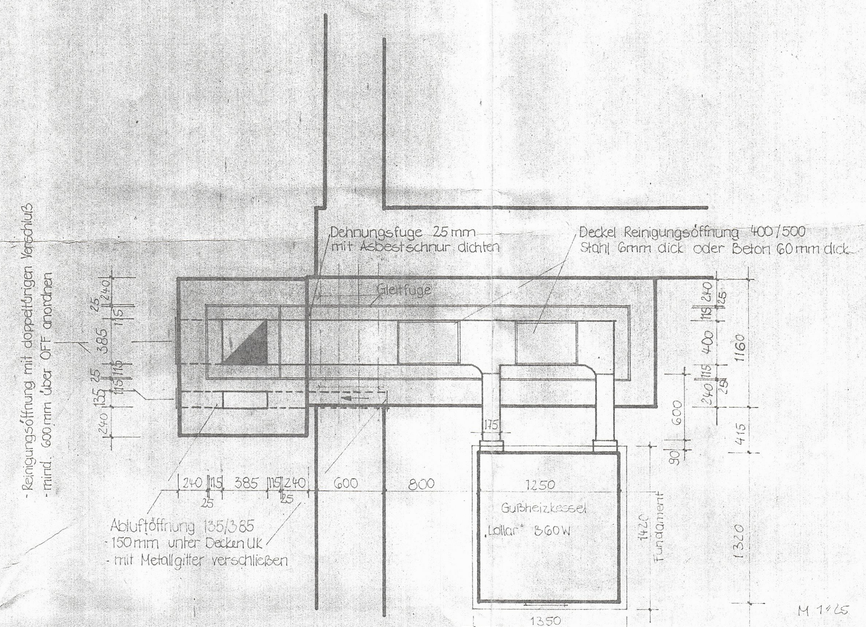

Außentür/oberlichtöffnung 500×400 i.L.
mit Lüftungjalousetten
als Zuluftöffnung für Kessel

Fußbodenaufbau Heizungsraum:

30mm Estrich
100mm Unterbeton B 80
Knack
Grauwacke

Fußboden ist gleitsicher und nbr auszuführen !

Pumpensumpf L = 500mm ; b = 500mm ; t = 450mm

- Wangen: 240mm ; Mz 150 , MG II
- Sperrung: 2lg. Pappe, heiß verklebt
- 30mm Zementmörtelputz , mit Dichtungsmittelzusatz mind. in 3 Arbeitsgängen aufbringen
- Sohle: Schutzbeton B160 , höchstens 20mm korngröße; 150mm Sperrung
  100mm B160, wasserundurchlässig, glatt verreiben;
- Pumpensumpf mit begehbarer Stahlplatte im Winkelrahmen abdecken

Die Decke vom Heizraum und ein anschließender 100mm hoher Wandstreifen sind mit porenschließenden Anstrich zu versehen !

Abstand der Schornsteinaußenfläche

zur Schalung u. Lattung	20 mm
zu Konstruktionen aus Holz	60 mm

Baumaterial Heizungsschornstein:

unter Dach: Mz 150 , MG II , Wangen verputzen
Fugen der Innenfläche glatt zustreichen
über Dach: Mauerklinker , MG III
Schornsteinfutter: Mz 250 oder Schamottesteine , MG II
Fundament: siehe Statik

Baumaterial Fuchs:

Wangen: Mz 150 , MG II
Futter: Mz 250 oder Schamottesteine , MG II

Heizungsschornstein darf nicht gezogen werden !

Arbeits- u. Schutzeinrichtungen

Korrosionsgeschütztes Geländer , 800mm hoch aus mind. 15mm dickem Rundstahl und senkrecht stehender Leiter

Kesselfundament

1350 / 1420 / 80
Beton B 160
Oberfläche waagerechten eben und waagerecht
im Fundament sind 4 parallel verlaufende
Flachstahlschienen 60×8 einzubetonieren

bedingungsweise

GEPRÜFT Prüfing. Entwurf | Nachtrag vom | Prüfing. Statik
Gilt nur in Verbindung mit Prüfbescheid
Nr. 112/82 vom 11.08.83
MINISTERIUM FÜR BAUWESEN
STAATLICHE BAUAUFSICHT
KREIS KAMENZ

HO Kamenz
Abt. Rationalisierung/Investition
659 Kamenz
Güterbahnhofstraße 3

Vorzugslösung

BEZIRKSDIREKTION L... BEZIRK DRESDEN BÜRO FÜR RATIONALISIERUNG
AUFTRAG NR. 8/81 BEARBEITUNG Mai 81

Schornsteingeneralreparatur
u. Veränderung der Kesselaufstellung
Hutberg-Hotel Kamenz
Flurst. Nr. 1884
Grundriß Kellergeschoß

GEZ. GRAFIK Dähne
GRUPPENLEITER Dähne
DIREKTOR BR

MASST. 1:50 | REGISTRIER-NR. 1252-1-1-81/066 | 5